


Campagne de prélèvement 14 Décembre 2016



Lettre Inf'eau Lieue de Grève n°125

	Traou Bigot	Kerdu	Roscoat	Yar	Quinquis
Concentration en mg/l	27	20	20	20	36
Flux instantané Kg NO ₃ -/jour	8	54	110	465	29
Flux total instantané Kg NO ₃ -/jour			666		
Contribution au flux total	1.17%	8.18%	16.47%	69.86%	4.31%

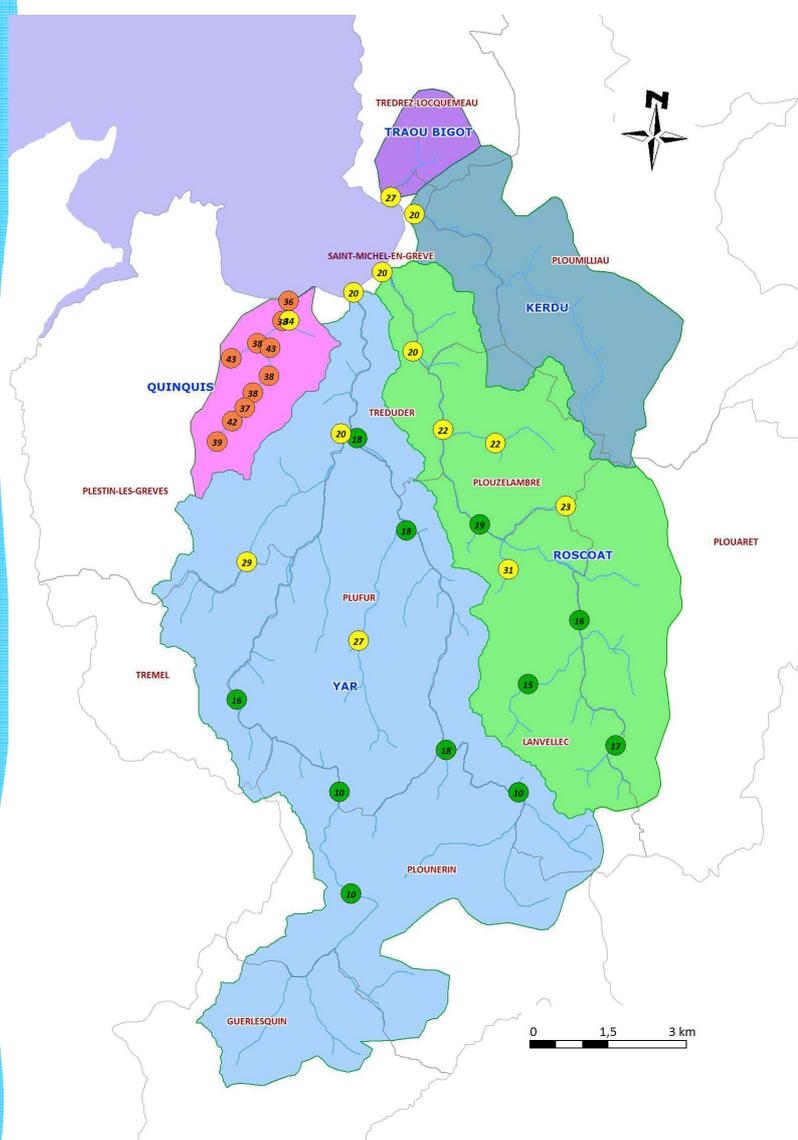

Concentration en nitrates en mg/l

- Entre 10 et 20 BONNE
- Entre 20 et 35 PASSABLE
- Entre 35 et 50 MAUVAISE
- > 50 TRES MAUVAISE

- Les critères de qualité sont définis par rapport à un objectif de réduction des marées vertes et non par rapport à l'eau potable.
- Les concentrations en nitrates sur les bassins versants de la Lieue de Grève sont plus faibles en période hivernale et augmentent en période estivale lorsque les débits sont plus faibles.
- Le minimum est de 10 mg/L à l'aval de l'étang de moulin neuf sur le Yar.
- Les concentrations maximales sont mesurées sur le Quinquis, la valeur maximale est de 43 mg/.

Rendez-vous le mois prochain !

Contact : Comité des Bassins Versants de la Lieue de Grève
 1 rue Monge—BP 10761 - 22307 Lannion Cedex
 Tel : 02.96.05.09.23 e-mail : pierre.rendu@lannion-tregor.com

N° 125
 Décembre
 2016