


Campagne de prélèvement 20 Novembre 2018



Lettre Inf'eau Lieue de Grève n°147

	Traou Bigot	Kerdu	Roscoat	Yar	Quinquis
Concentration en mg/l	23	19	20	20	35
Flux instantané Kg NO ₃ -/jour	7	48	111	458	52
Flux total instantané Kg NO ₃ -/jour			676		
Contribution au flux total	0.97%	7.16%	16.39%	67.79%	7.68%

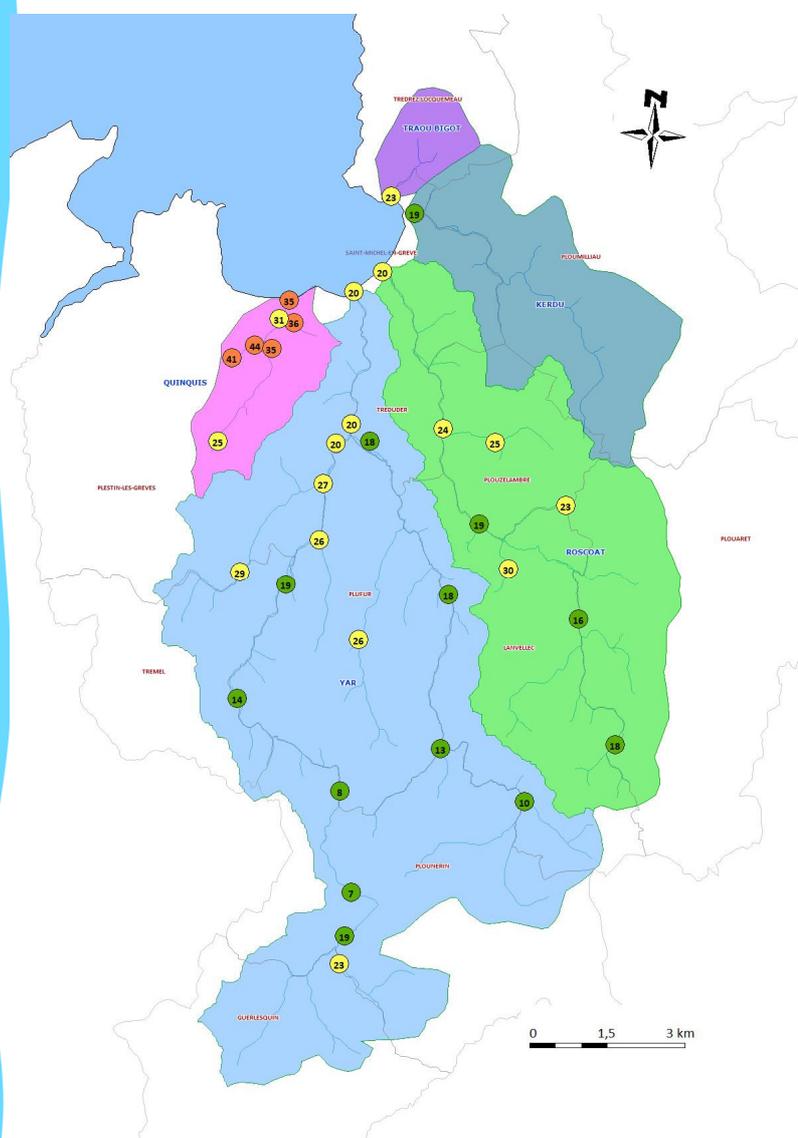

Concentration en nitrates en mg/l

- Entre 10 et 20 BONNE
- Entre 20 et 35 PASSABLE
- Entre 35 et 50 MAUVAISE
- > 50 TRES MAUVAISE

- Les critères de qualité sont définis par rapport à un objectif de réduction des marées vertes et non par rapport à l'eau potable.
- Les concentrations en nitrates sur les bassins versants de la Lieue de Grève sont plus faibles en période hivernale et augmentent en période estivale lorsque les débits sont plus faibles.
- Le minimum est de 7 mg/L en aval de l'étang de Moulin Neuf à Plounérin.
- Les concentrations maximales sont mesurées sur le Quinquis, la valeur maximale est de 44 mg/L.

Rendez-vous le mois prochain !

Contact : Comité des Bassins Versants de la Lieue de Grève
 1 rue Monge—BP 10761 - 22307 Lannion Cedex
 Tel : 02.96.05.09.23 e-mail : pierre.rendu@lannion-tregor.com

N°147
 Novembre
 2018