


Campagne de prélèvement 22 Février 2021

	Traou Bigot	Kerdu	Roscoat	Yar	Quinquis
Concentration en mg/l	14	22	19	21	27
Flux instantané Kg NO ₃ -/jour	35	611	1725	4010	233
Flux total instantané Kg NO ₃ -/jour			6614		
Contribution au flux total	0.52%	9.23%	26.09%	60.63%	3.52%

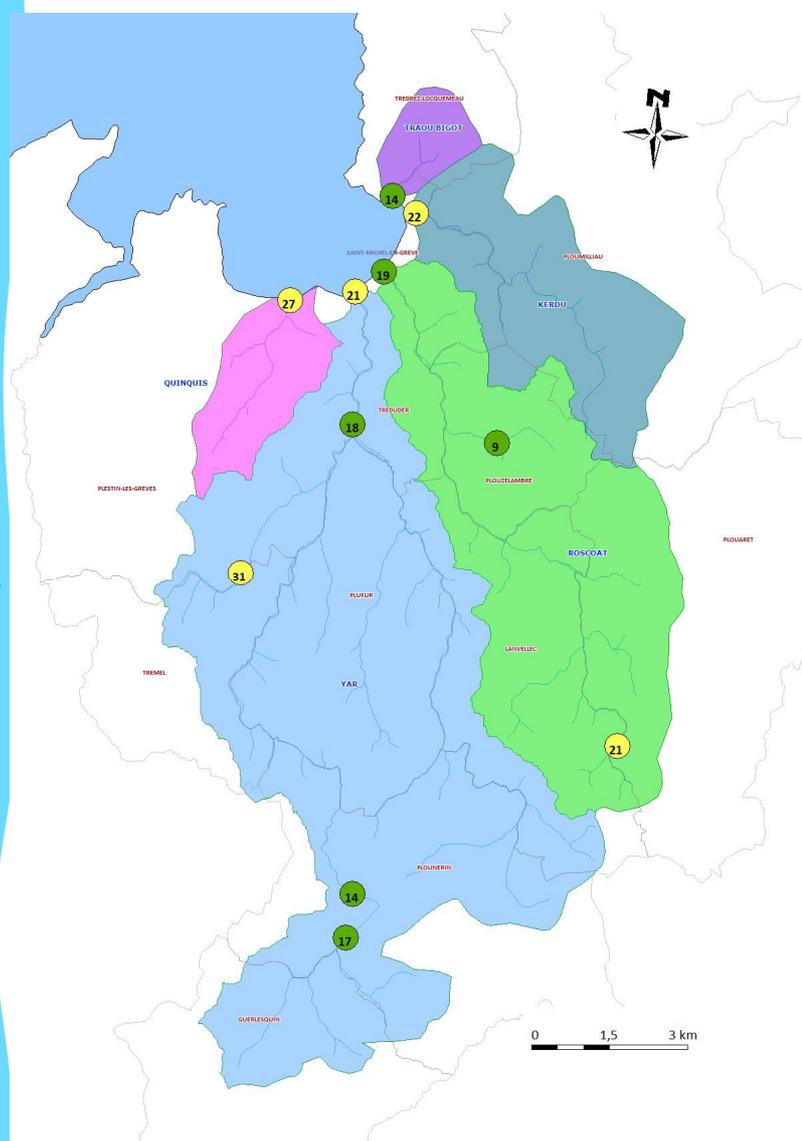

Concentration en nitrates en mg/l

- Entre 10 et 20 BONNE
- Entre 20 et 35 PASSABLE
- Entre 35 et 50 MAUVAISE
- > 50 TRES MAUVAISE

- Les critères de qualité sont définis par rapport à un objectif de réduction des marées vertes et non par rapport à l'eau potable.
- Les concentrations en nitrates sur les bassins versants de la Lieue de Grève sont plus faibles en période hivernale et augmentent en période estivale lorsque les débits sont plus faibles.
- Le minimum est de 9 mg/L mesuré sur un affluent du Roscoat.
- La concentration maximale est de 31 mg/L sur un affluent du Yar .

Rendez-vous le mois prochain !

Contact : Comité des Bassins Versants de la Lieue de Grève
1 rue Monge—BP 10761 - 22307 Lannion Cedex
Tel : 02.96.05.09.23 e-mail : pierre.rendu@lannion-tregor.com