


Campagne de prélèvement 17 Mars 2021



Lettre Inf'eau Lieue de Grève n°174

	Traou Bigot	Kerdu	Roscoat	Yar	Quinquis
Concentration en mg/l	23	22	20	21	29
Flux instantané Kg NO ₃ -/jour	14	254	717	2214	185
Flux total instantané Kg NO ₃ -/jour			3384		
Contribution au flux total	0.41%	7.52%	21.19%	65.41%	5.47%

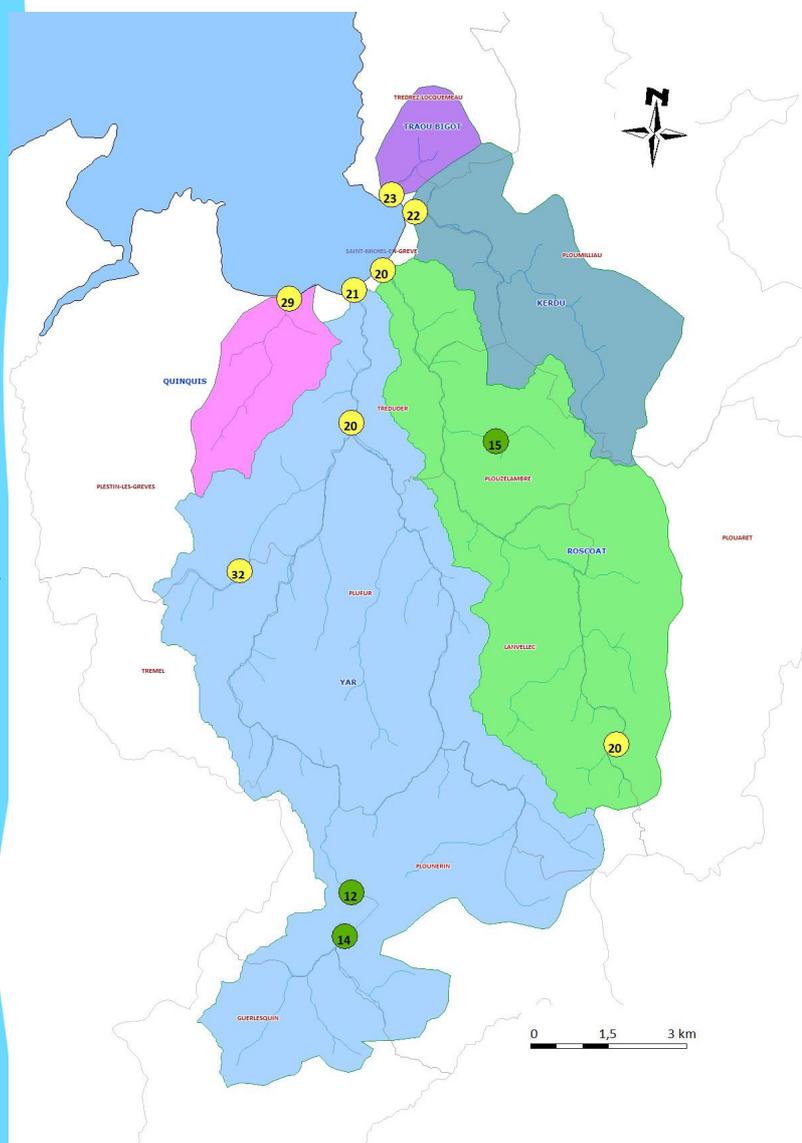

Concentration en nitrates en mg/l

- Entre 10 et 20 BONNE
- Entre 20 et 35 PASSABLE
- Entre 35 et 50 MAUVAISE
- > 50 TRES MAUVAISE

- Les critères de qualité sont définis par rapport à un objectif de réduction des marées vertes et non par rapport à l'eau potable.
- Les concentrations en nitrates sur les bassins versants de la Lieue de Grève sont plus faibles en période hivernale et augmentent en période estivale lorsque les débits sont plus faibles.
- Le minimum est de 12 mg/L mesuré à la sortie de l'étang de Moulin-Neuf.
- La concentration maximale est de 32 mg/L sur un affluent du Yar .

Rendez-vous le mois prochain !

Contact : Comité des Bassins Versants de la Lieue de Grève
 1 rue Monge—BP 10761 - 22307 Lannion Cedex
 Tel : 02.96.05.09.23 e-mail : pierre.rendu@lannion-tregor.com

N° 174
 Mars
 2021